


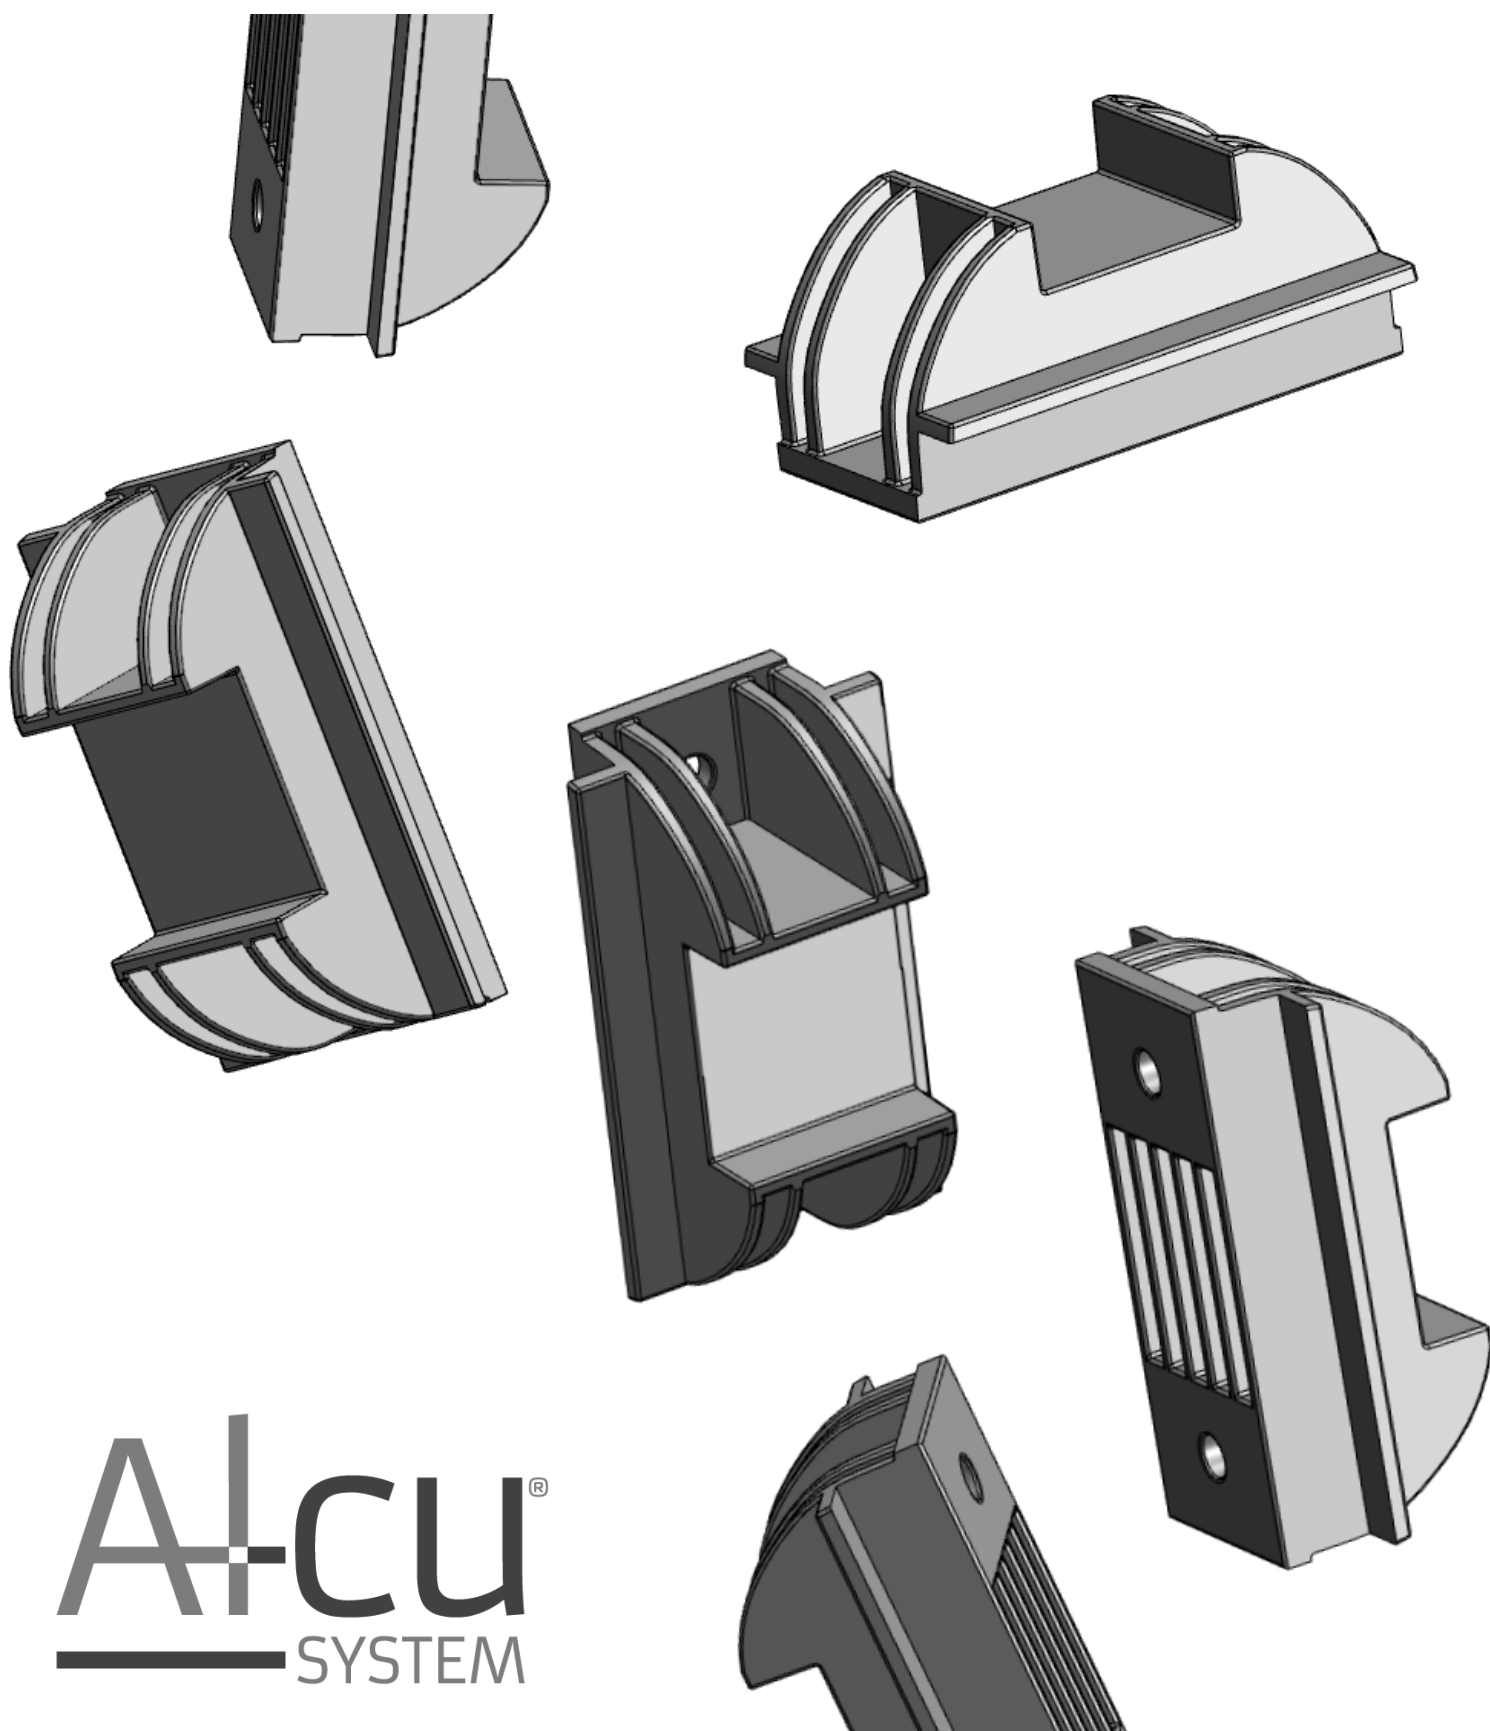

Alcu[®]
SYSTEM

SUPPORTO ISOLATORE DI BASE POSIZIONATO SUL VANO CAVI

*LOWER BRACKET TO BE INSTALLED
IN THE CABLE COMPARTMENT*


IST/SBI

SBI32A/C

SUPPORTO ISOLATORE DI BASE POSIZIONATO SUL VANO CAVI L=300

LOWER BRACKET TO BE INSTALLED IN THE CABLE COMPARTMENT L=300

3 POLI / 3 POLES

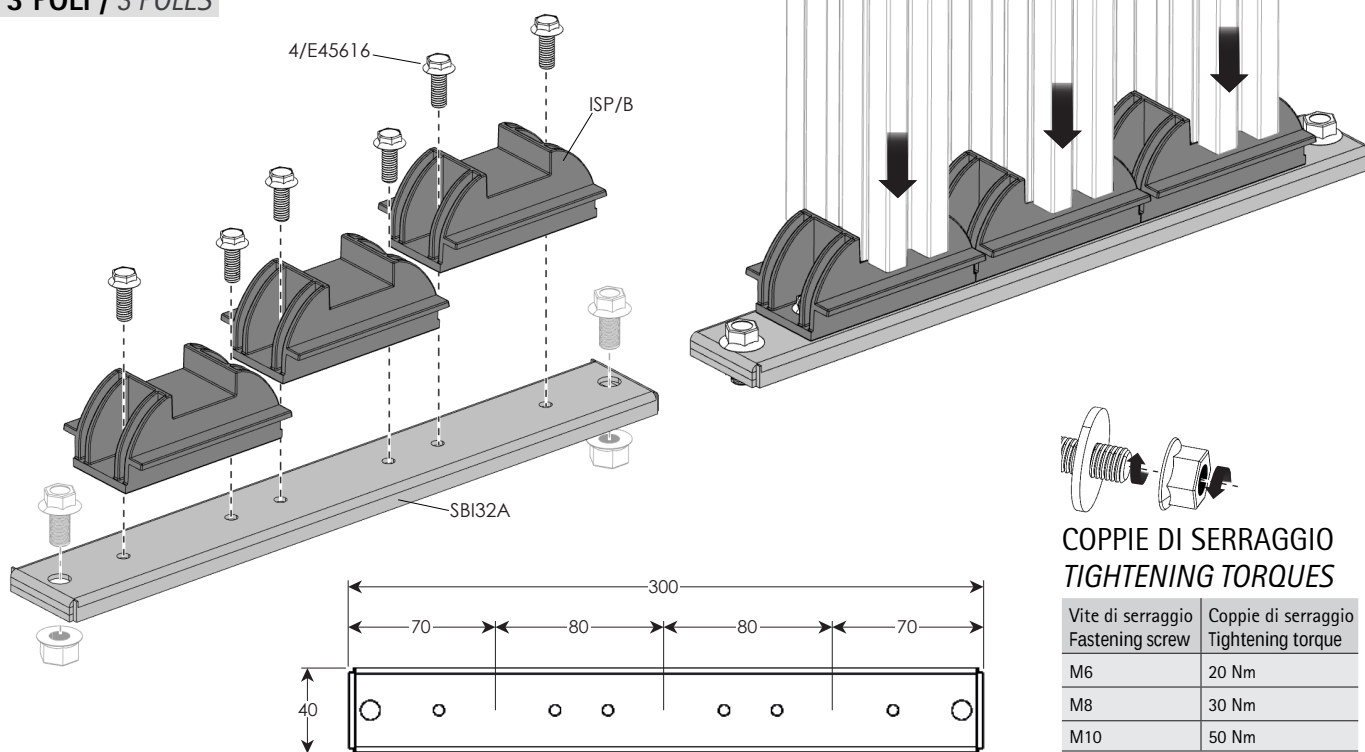


SBI36A/C

SUPPORTO ISOLATORE DI BASE POSIZIONATO SUL VANO CAVI L=340

LOWER BRACKET TO BE INSTALLED IN THE CABLE COMPARTMENT L=340

3 POLI / 3 POLES


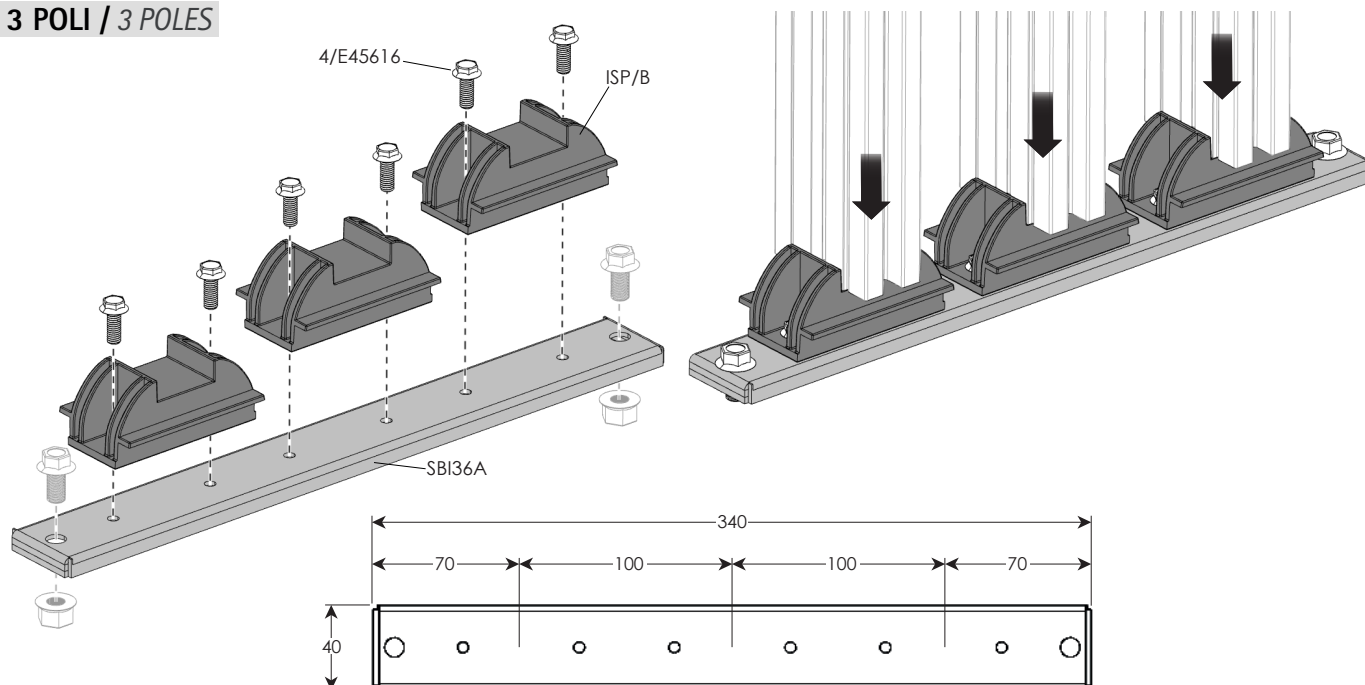


SBI40A/C




SUPPORTO ISOLATORE DI BASE POSIZIONATO SUL VANO CAVI L=380

LOWER BRACKET TO BE INSTALLED IN THE CABLE COMPARTMENT L=380

3 POLI / 3 POLES

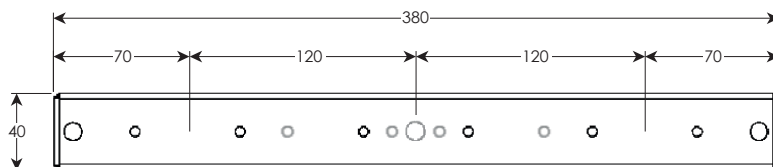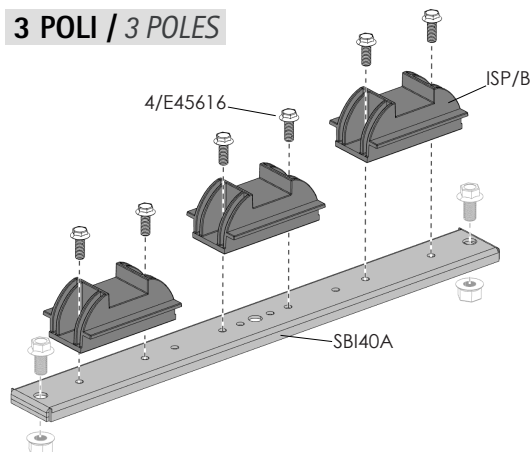

4 POLI / 4 POLES

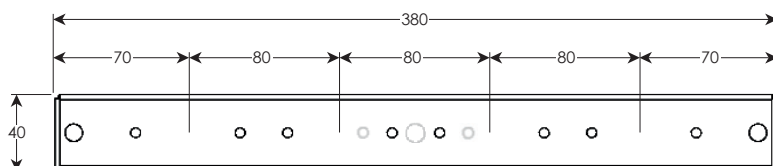
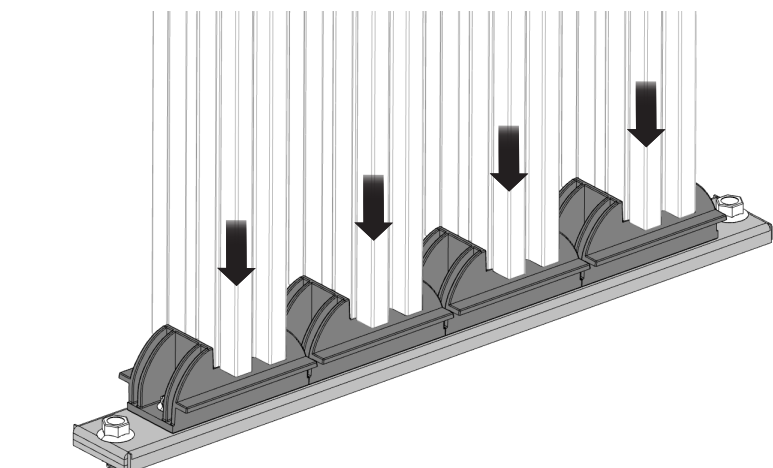
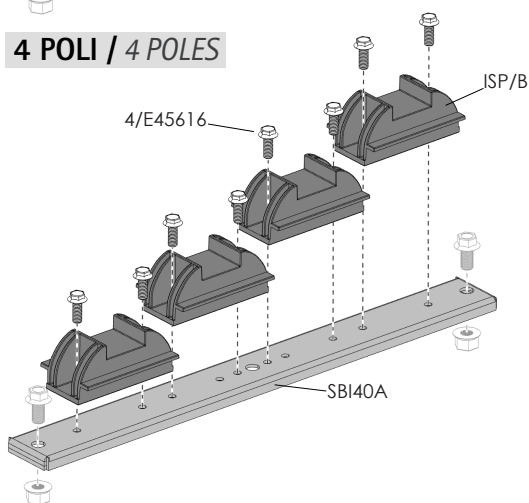


SBI46A/C

SUPPORTO ISOLATORE DI BASE POSIZIONATO SUL VANO CAVI L=440

LOWER BRACKET TO BE INSTALLED IN THE CABLE COMPARTMENT L=440

4 POLI / 4 POLES

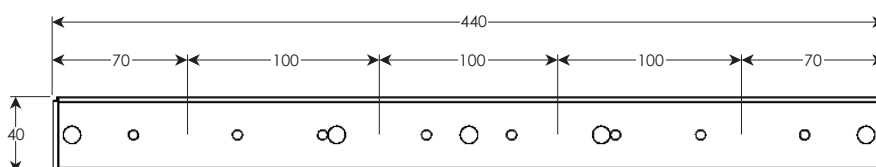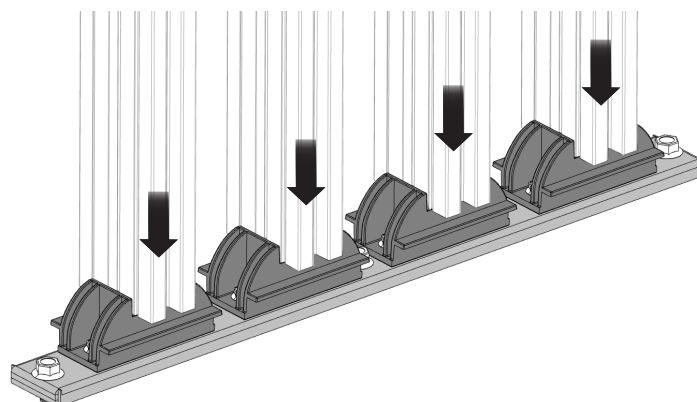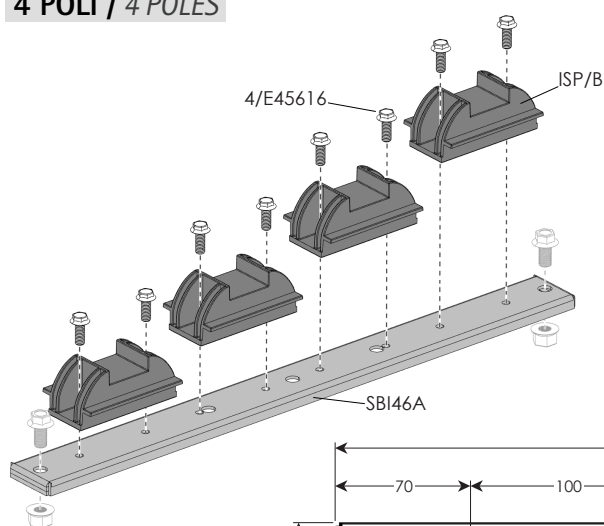

SBI52A/C

SUPPORTO ISOLATORE DI BASE POSIZIONATO SUL VANO CAVI L=500

LOWER BRACKET TO BE INSTALLED IN THE CABLE COMPARTMENT L=500

4 POLI / 4 POLES

